

1 APRESENTAÇÃO

Preencher em caso de Alteração de dados (Essa tabela poderá ser apresentada isoladamente em folha A4 a critério do responsável técnico).
PSCIP aprovado nº 498756/2011
 Atualização sem acréscimo de área
 Atualização com acréscimo de área
 Substituição de PSCIP sem acréscimo de área
X Substituição de PSCIP com acréscimo de área 743,83 m²
 Substituição de PSCIP por conveniência da Administração Pública
1 - Substituição de PSCIP conforme solicitação na Vistoria Técnica e inclusão do Estacionamento, Garagem Privativa e Lavanderia/Almoxarifado/Depósito
 - ACESSO DE VIATURA - PERMANECE CONFORME PSCIP APROVADO.
 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - PERMANECE CONFORME PSCIP APROVADO.
 - ALARME DE INCÊNDIO - PERMANECE CONFORME PSCIP APROVADO.
 - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO - PERMANECE CONFORME PSCIP APROVADO.
 - EXTINTORES - PERMANECE CONFORME PSCIP APROVADO.
 - HIDRANTES - PERMANECE CONFORME PSCIP APROVADO.
 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PERMANECE CONFORME PSCIP APROVADO.
 - RESISTÊNCIA DO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO - PERMANECE CONFORME PSCIP APROVADO.
 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PERMANECE CONFORME PSCIP APROVADO.

5 REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO

5.1 ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO

TABELA 7 da NTCB 01 (Período de existência)

Anterior a 29/08/1984	()
De 29/08/1984 até 21/04/2006	()
De 22/04/2006 até 25/07/2016	()

TABELA 8 da NTCB 01 (Classificação)

Grupo	Uso	D-1	Divisão	Descrição
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D-1	Administração pública em geral	

TABELA 9 da NTCB 01 (Altura)

Grupo	Denominação	Altura
I	EDIFICAÇÃO TERRELA	UM PAVIMENTO

TABELA 10 da NTCB 01 (Carga de incêndio)

Riscos	MÉDIO
Carga de incêndio	700 MJ/m²

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO

Discriminação do pavimento/setor	Ocupação	Risco	Nº de pisos	Pé direito (m)	Área (m²)	Carga de incêndio (MJ/m²)	Carga de Incêndio Total (Área X Carga de Incêndio)
ESTACIONAMENTO	SERVIÇO AUTOMOTIVO	BAIXO	1	2,90	651,36	200	130.272
ALMOXARIFADO/LAVANDERIA/DEPÓSITO	SERVIÇO PROFISSIONAL	MÉDIO	1	2,85	92,47	700	64.729
CÂMARA	SERVIÇO PROFISSIONAL	MÉDIO	1	3,65	1.095,25	700	766.675

5.1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO














X	Acesso de viatura do CBMMT	X	Seperação entre edificações
X	Resistência ao fogo dos elementos de construção	X	Compartimentação horizontal
X	Compartimentação vertical	X	Controle de materiais de acabamento
X	Saídas de emergência	X	Elevador de emergência
X	Controle de fumaça	X	Gerenciamento de risco de incêndio
X	Brigada de incêndio	X	Iluminação de emergência
X	Deteção de incêndio	X	Alarme de incêndio
X	Sinalização de emergência	X	Extintores
X	Hidrante e mangotinhos	X	Chuveiros automáticos (sprinkler)
X	Resfriamento	X	Espuma
X	Sistema fixo de gases limpos e CO2	X	Instalação predial de gás liquefeito de petróleo
X	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	X	Sistema para monitoramento, supressão e alívio de explosões e ou poeiras
X	Plano de intervenção de incêndio	X	Escada pressurizada
X	Outros (especificar):		

RISCOS ESPECIAIS:

Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis	Armazenamento de fogos de artifício e/ou explosivos
Armazenamento de gases combustíveis	Vasos sob pressão
Armazenamento de produtos perigosos	Heliponto ou heliponto
Instalações radioativas, nucleares, radiografia industrial ou congêneres	Outros (especificar):

QUADRO DE ÁREA

Discriminação do pavimento/setor	Pé direito (m)	Área (m²)
ESTACIONAMENTO	2,90	651,36
ALMOXARIFADO/LAVANDERIA/DEPÓSITO	2,85	92,47
CÂMARA	3,65	1.095,25

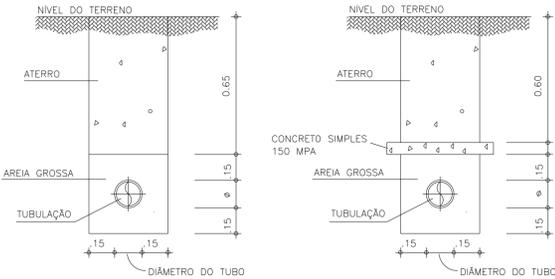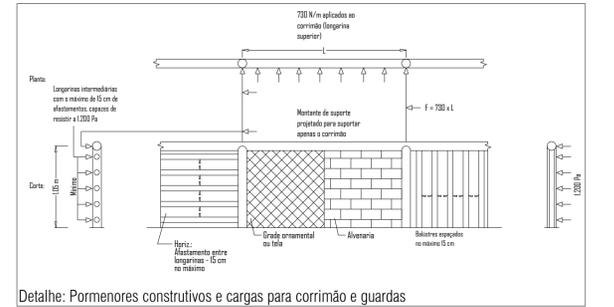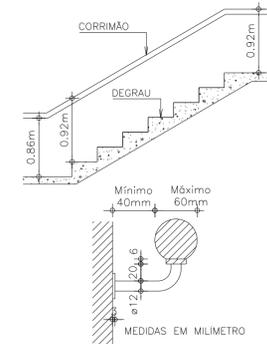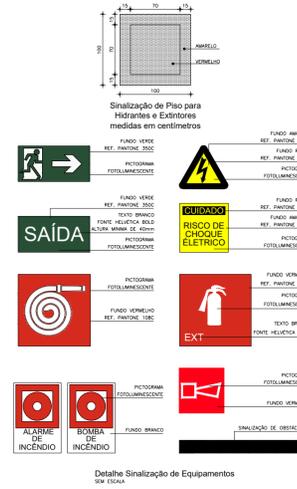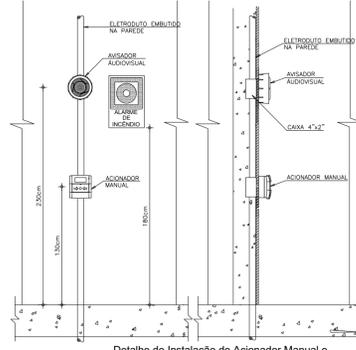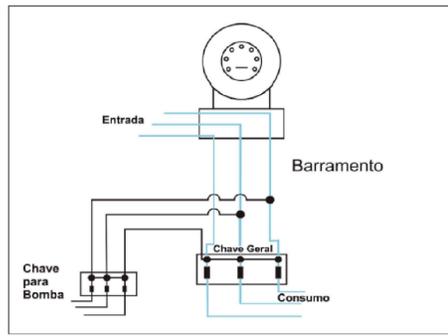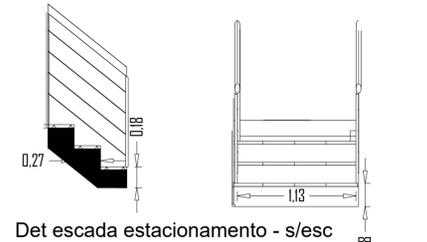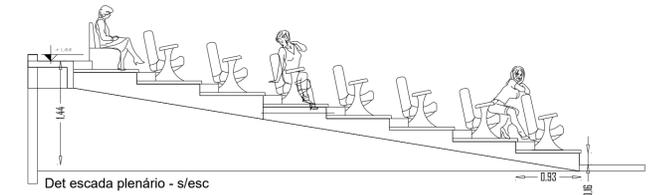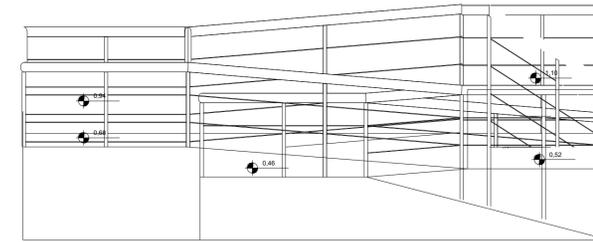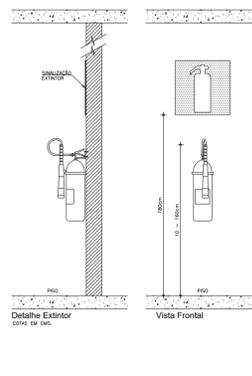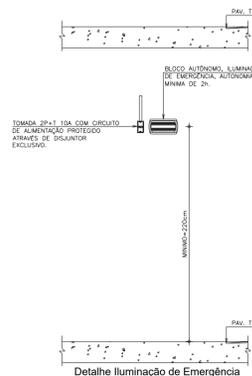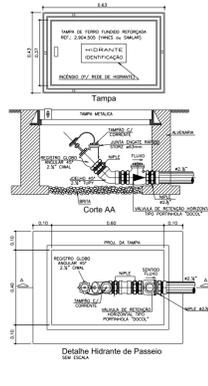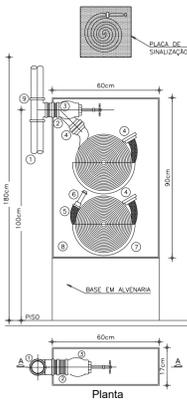

Detalhe Tubulação Enterrada SEM ESCALA

ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

- ACESSO DE VIATURA DO CBMMT
- RESISTÊNCIA AO FOGO
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- HIDRANTES
- SPDA
- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
- COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ALARME DE INCÊNDIO
- EXTINTORES
- BRIGADA DE INCÊNDIO


EM CASO DE EMERGÊNCIA: LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

Figura 1
Detalhe sinalização M-1



LOTAÇÃO MÁXIMA

141 PESSOAS SENTADAS
9 PESSOAS EM PÉ

Figura 2
Detalhe sinalização M-2

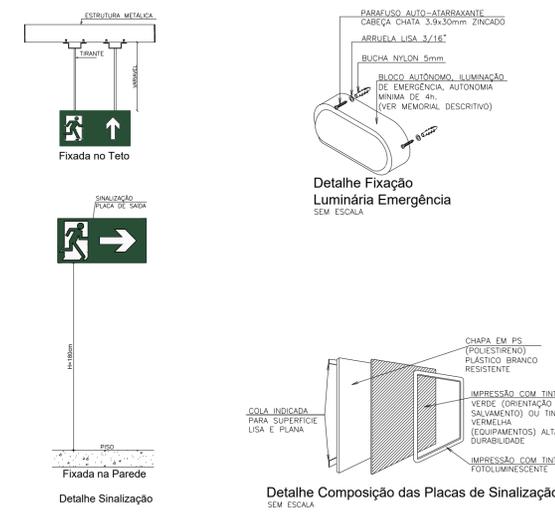

DETALHE ISOMÉTRICO HIDRANTE - ESC/100

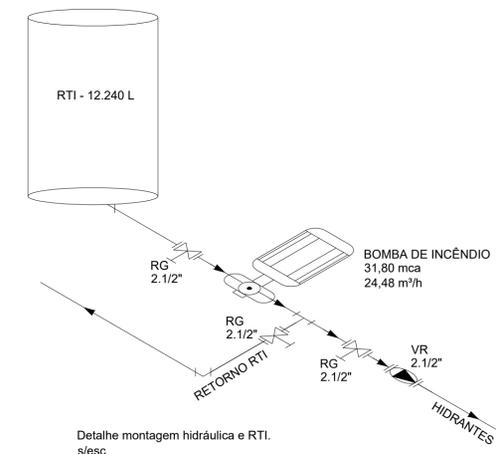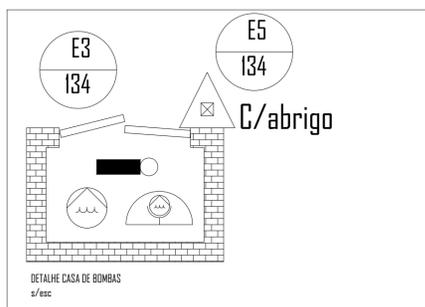

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

() NOVO () ATUALIZAÇÃO DE PSCIP Nº: (X) SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP Nº: 498756/2011

ARAUJ CONSULTORIA E PROJETOS
 CNPJ 23.857.486/0001-84
 Traversa 5, 154-E - Jardim Goiás - Tangará da Serra/MT - 78300-000
 engenhar@araujoconsultorias.com.br (65) 9 9909 0775

TÍTULO DO DESENHO: **DETALHES PSCIP**
 OCUPAÇÃO: **D-1 - Serviço Profissional - Administração pública**
 RAZÃO SOCIAL: **Câmara Municipal de Sapezal**
 NOME FANTASIA: **Câmara Municipal de Sapezal**
 CNPJ/CPF: **01.639.708/0001-50**
 ENDEREÇO: **Av. do Jaú, 1359-SW, Centro, Sapezal/MT**
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Lucas Araujo do Nascimento Eng. de Segurança do Trabalho CREA/MT: SP64056198 CPF: 351.838.448-10**

DATA: 25/02/2021
 ESCALA: -
 REVISÃO: 02

PRANCHA: **01/03**